# Reconnaissance AEAI N° 22380

**Titulaire**
Forster Profilsysteme AG
Hofstrasse 41
8590 Romanshorn
Suisse

**Fabricant**

| | |
|---|---|
| **Groupe** | 242 - Portes coupe-feu avec vitrage |
| **Produit** | FORSTER FUEGO LIGHT EI30-2 |
| **Description** | Porte à deux battants en profilés d'acier, vitrage PYROSTOP 30-25 (E=32mm, Lmax=2288mm, Smax=3.0 m2), E=65mm, joints PALSTOP P et caoutchouc, affleurée.<br>Huisserie métallique avec joints PALSTOP P et caoutchouc.<br>Serrure avec verrouillage supplémentaire vers le haut. |
| **Utilisation** | EI 30<br>Btest=1990mm, Htest=2424mm<br>Dans cloison n° AEAI 15745, 22378, 23661, 24027, 24030, 24032, 24034, 24035, 24040<br>Utilisation voir pages suivantes |
| **Documentation** | MPA BS, Braunschweig: Rapport d'essai '3673/0126' (02.05.2006); ift, Rosenheim: Rapport d'expertise '10-000725-PR05 (GAS-C04-01-de-06)' (15.06.2021) |
| **Conditions d'essai** | EN 1634-1; EN 1363-1 |
| **Appréciation** | Résistance au feu EI 30 |

| | |
|---|---|
| **Durée de validité** | 31.12.2031 |
| **Date d'édition** | 04.09.2026 |
| **Remplace l'attestation du** | 07.09.2022 |

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

## Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2000, chap. 13. Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

### VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B).

**Portes pivotantes ou battantes**

- Grandeurs maximales selon l'extension du domaine d'application

  réduction de dimension admise jusqu'à 50% en largeur, 25% en hauteur
  Bmin=995mm Hmin=1818mm

### MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

**Constructions en acier**

- Il est permis d'accroître les dimensions des enveloppes d'acier autour des dormants pour recevoir des constructions support plus épaisses. Il est permis d'augmenter l'épaisseur de l'acier de 25% au maximum.

**Constructions vitrées**

- Le type de verre et la technique de fixation, y compris le type et le nombre de fixations, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.
- Il est permis de diminuer le nombre de baies vitrées et les dimensions de chaque vitrage, mais il ne faut pas les augmenter au-delà des dimensions du vitrage soumises aux essais.
- La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite. La largeur minimale de la frise est de 70mm.

**Finitions décoratives**

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.

## Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Expertise ift Rosenheim, n° 10-000725-PR05 (GAS-C04-01-de-06) du 15.06.2021

- Vide de cadre :
  Variantes STANDARD/GANZGLAS
  sans verrouillage supplémentaire vers le haut Bmax=3000mm Hmax=2500mm
  avec verrouillage supplémentaire vers le haut Bmax=3000mm Hmax=3000mm

  Variantes GEGENTAKT
  avec verrouillage supplémentaire vers le haut Bmax=2830mm Hmax=3000mm

- Vitrages

| | | |
|---|---|---|
| Pyrostop 30-10, Pyrostop 30-12 | Lmax=2714mm | Smax=3.80m2 |
| Pyrostop 30-20, Pyrostop 30-22 | Lmax=2854mm | Smax=4.57m2 |
| Pyrostop 30-15, Pyrostop 30-16, Pyrostop 30-17, Pyrostop 30-18 | Lmax=2889mm | Smax=4.40m2 |
| Pyrostop 30-18 P6B | Lmax=2889mm | Smax=4.40m2 |
| Pyrostop 30-25, Pyrostop 30-26, Pyrostop 30-27, Pyrostop 30-28 | Lmax=2889mm | Smax=4.40m2 |
| Pyrostop 30-35, Pyrostop 30-36, Pyrostop 30-37, Pyrostop 30-38 | Lmax=2889mm | Smax=4.40m2 |
| Pyrostop 30-101, Pyrostop 30-102 | Lmax=2864mm | Smax=4.01m2 |
| Pyrostop 30-603 FG | Lmax=2260mm | Smax=2.38m2 |
| Pyrobel 16, 17mm, Pyrobel 16 ISO, 29mm | Lmax=2880mm | Smax=4.95m2 |
| Pyrobel Glaspaneel, 63mm | Lmax=2260mm | Smax=2.38m2 |
| Hero-Fire EI30 Mono, Arnold-Fire EI30 Mono, Protectfire EI30 Mono | Lmax=2324mm | Smax=3.03m2 |
| Fireswiss Foam 30-15, Fireswiss Foam 30-16O | Lmax=2844mm | Smax=3.71m2 |
| Fireswiss Foam 30-19 | Lmax=2844mm | Smax=3.71m2 |
| Fireswiss Foam 30-20O | Lmax=2844mm | Smax=3.71m2 |
| Fireswiss Foam 30-15/SZR 16VA/VSG 6-2 | Lmax=2820mm | Smax=5.68m2 |
| Pyranova S2.0, Pyranova S2.1 | Lmax=2840mm | Smax=5.68m2 |
| Pyranova 30 secure P8B | Lmax=2393mm | Smax=3.13m2 |
| Pyroguard T-EI30/18-2, 18mm | Lmax=2934mm | Smax=3.94m2 |
| Pyroguard T-EI30/18-2 VI, 35mm | Lmax=2684mm | Smax=2.76m2 |
| Pyroguard T-EI30/16-2, 16mm | Lmax=2500mm | Smax=3.75m2 |
| Pyroguard T-EI30/26-2, 16mm | Lmax=2200mm | Smax=2.64m2 |
| Contraflam 30 | Lmax=3199mm | Smax=4.79m2 |
| Contraflam 30-2 IGU Climaplus / Climatop / Protect | Lmax=2893mm | Amax=3.79m2 |

- Panneaux
  Type A Lmax=2866mm Smax=3.58m2
  Type B Lmax=2364mm Smax=3.08m2
  Type C Lmax=2364mm Smax=3.08m2
  Type D Lmax=2300mm Smax=2.39m2
  Type E Lmax=3209mm Smax=4.61m2


- Profilés :
  Largeur : 50mm, 80mm, 105mm
  En acier ou acier fin

- Autres variantes d'exécution et de matériel selon le tableau 18

## Complément à l'attestation d'utilisation AEAI

Les possibilités d'utilisation du produit sont élargies aux types de construction suivants correspondant au schéma de base :

## montage de portes à 2 battants (K8–K13) dans une paroi non normalisée (K14)

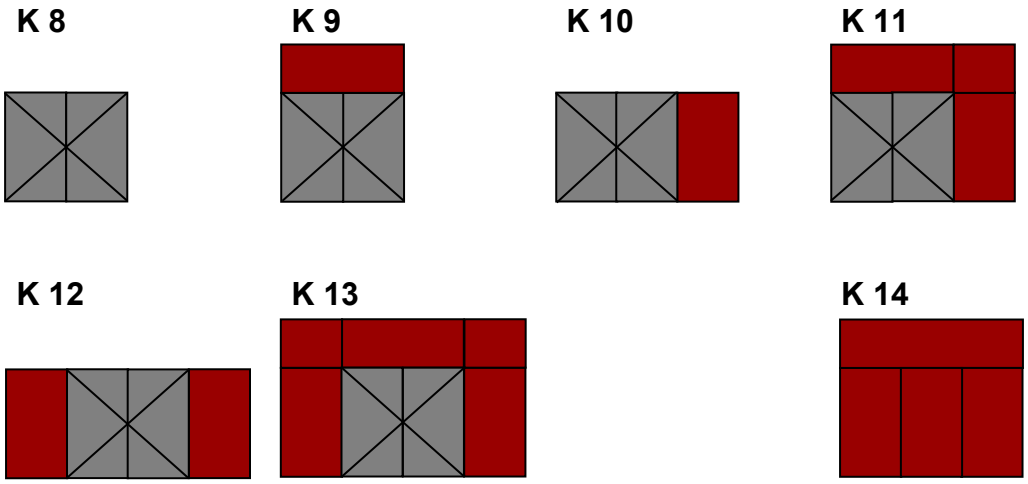


**Bases :**

| | | |
|---|---|---|
| • (K8) Porte dans une construction support normalisée | N° AEAI | 22376 |
| • (K13) Porte dans une construction support non normalisée | N° AEAI | 22380 |
| • (K14) Paroi non normalisée | N° AEAI | 15745, 22378, 23661, 24027, 24030, 24032, 24034, 24035, 24040 |

**Représentation des types de construction :**

La représentation en images des types de construction donne un aperçu complet des portes avec imposte et / ou partie(s) latérale(s). Le type de construction K14 montre une paroi non normalisée (paroi avec une largeur illimitée), conforme à la norme EN 1364-1.

La durée de validité de ce complément correspond à la durée des attestations d'utilisation AEAI sur la base desquels il repose. Si la validité d'une ou plusieurs des attestations d'utilisation AEAI mentionnée ci-dessus expire, ce complément perd la validité.