

Numero FAQ: 15-009

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio

15-15 / Distanze di sicurezza antincendio Strutture portanti Compartimenti tagliafuoco

Cifra, Capoverso: [3.4](#)


Tema: Condizioni d'impiego per i dispositivi di chiusura

Data della decisione: 23.04.2015

Domanda:

Le chiusure antincendio possono essere formate da una singola porta, ma anche da una porta con delle rispettive parti laterali e superiori. Queste costruzioni con più componenti vengono esaminate come dispositivi di chiusura secondo la SN EN 1634-1 e classificate con una resistenza al fuoco unitaria secondo la SN EN 13501-2. Simili costruzioni ricevono su questa base un riconoscimento AICAA.

A quali condizioni si possono impiegare simili dispositivi di chiusura nelle pareti con una resistenza al fuoco maggiore di quella del dispositivo di chiusura?

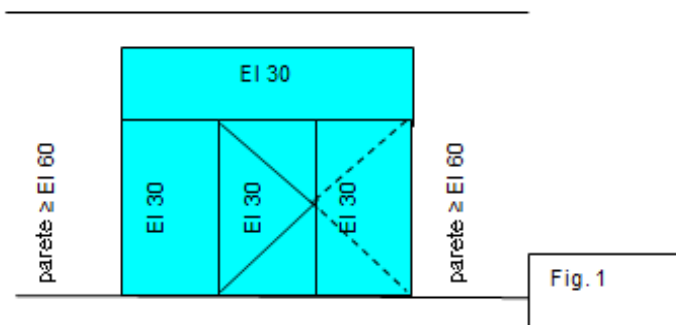

Risposta comitato PA:

I dispositivi di chiusura con una resistenza al fuoco unitaria tuttavia inferiore a quella della parete (Fig.1) sono ammessi ai seguenti presupposti:

- Dispositivo di chiusura unitario tipo porta (porta (dispositivo mobile) con componente laterale e superiore (dispositivi fissi)) esaminato secondo la SN EN 1634-1 e classificato secondo la SN EN 13501-2 (riconoscimento AICAA);
- All'interno delle dimensioni ammesse secondo il riconoscimento, i dispositivi di chiusura con componenti fisse possono essere installati fino ad una superficie complessiva di 9 m² con i requisiti ridotti di resistenza al fuoco delle porte;
- Come chiusure singole (equivalenti a porte), non come impiego in serie (in sostituzione delle pareti).

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima
 revisione**

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica