

FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- Norma antincendio Direttiva antincendio Elenco
 Nota esplicativa antincendio Supporto operativo antincendio Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / paragrafo: 25-03 / Ziffer 6.9.2

Tema: Posa di impianti di scarico dei gas in locali che si estendono su 2 piani (per es. soppalchi)

Data: 06.09.2011

N° 25-025it

Publicazione destinata a:

- Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio Opinione pubblica

Domanda:


È possibile eseguire condotti dei fumi in un locale che si estende su 2 piani (per es. soppalco) con classe di resistenza al fuoco EI 00 (nbb)?

Risposta:

Qualora l'apparecchio di combustione viene installato in un locale che si estende su 2 piani (per es. soppalco) non sono imposti particolari requisiti di resistenza al fuoco per quanto riguarda il condotto dei fumi all'interno del locale. Al piano superiore deve comunque essere applicata una protezione anticonto (per es. lamiera perforata) per garantire la distanza necessaria da eventuale materiale infiammabile.

Locali che si estendono su 2 piani (per es. soppalchi) all'interno di una casa monofamiliare o di un appartamento

Condotto dei fumi
senza resistenza
al fuoco

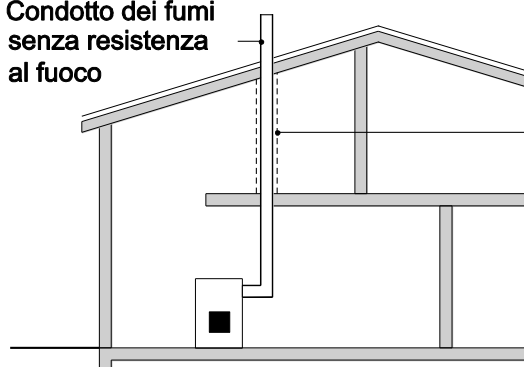

Al piano superiore è necessario applicare una protezione anticonto (per es. lamiera perforata) per garantire la necessaria distanza di sicurezza da eventuale materiale infiammabile.