

FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- Norma antincendio Direttiva antincendio Indice
 Nota esplicativa antin. Supporto antincendio Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 25-03 / cifra 6.9.2 / punto 4

Tema: Muratura di condotti dei fumi con parti di costruzione come da DA 12-03, cifra 4.2.4, punto 4

Data: 03.05.2005H:\Vorlagen\BSVonline\FAQit.dot

No. 25-003i

Pubblicazione per:


- Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio Pubblico

Domanda:

Nelle case unifamiliari si possono integrare per la muratura EI30 (icb) dei condotti di fumo delle pareti interne secondo la direttiva antincendio "Materiali da costruzione e parti della costruzione", cifra 4.2.4, capoverso 4 [sistemi di pareti in legno, omologati AICAA, con isolamento termico incombustibile, rivestiti da ambedue le parti con pannelli antincendio, classificazione EI30 (icb)]?

Risposta:

La muratura di parti di costruzione secondo DA 12-03, cifra 4.2.4, capoverso 4 è possibile, se si può rispettare la distanza di sicurezza richiesta nell'omologazione dei condotti dei fumi. Come parti di costruzione possono essere utilizzati solamente pannelli, se rispettano le sollecitazioni termiche (temperature alla superficie possibile 65 K).

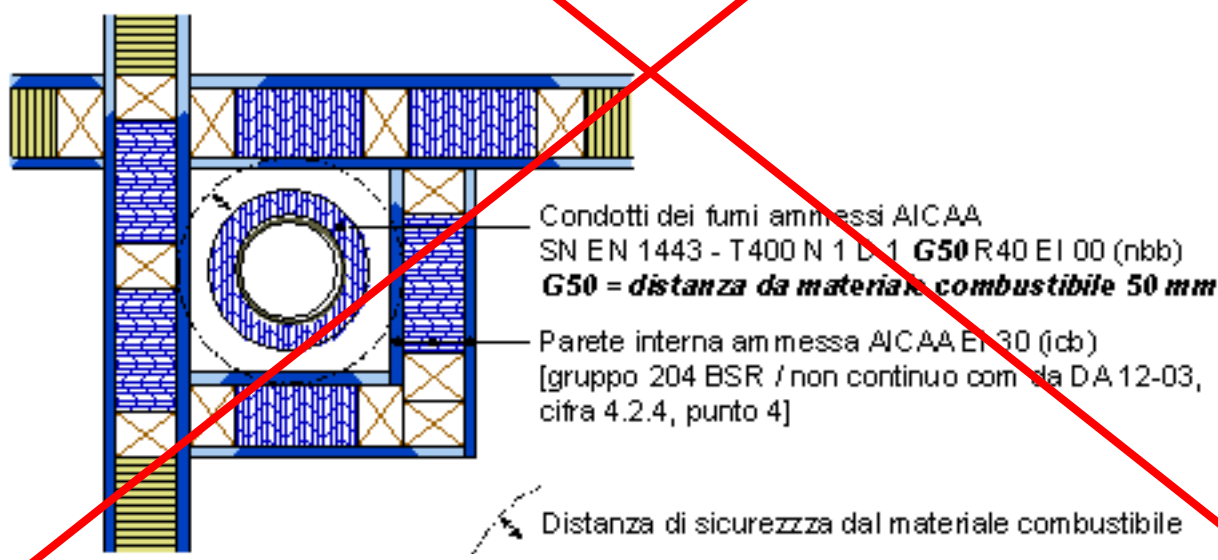

Per causa di esperienze negative, con la data di oggi, il FAQ 25-003 non è più valido. Per vani, in cui vengono installati condotti dei fumi verticali, devono essere utilizzati ché elementi di costruzioni omologati AICAA dei gruppi no. 401, 402 e 403 e materiali, ché figurano nella direttiva antincendio "Impianti termotecnici", cifra 6.9, pagina 35.