



Numero FAQ – 25-021

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 25-15 Impianti tecnici d'aerazione


Cifra, Capoverso: [4.2.3 capoverso 5 let. b e c](#)

Tema: Ulteriori collegamenti all'impianto di scarico dell'aria della cucina a partire da 4'000 m³

Data della decisione: 24.09.2024

Domanda:

È consentito collegare all'impianto di scarico dell'aria del ristorante ulteriori utilizzazioni d'uso, separate da serrande tagliafuoco?

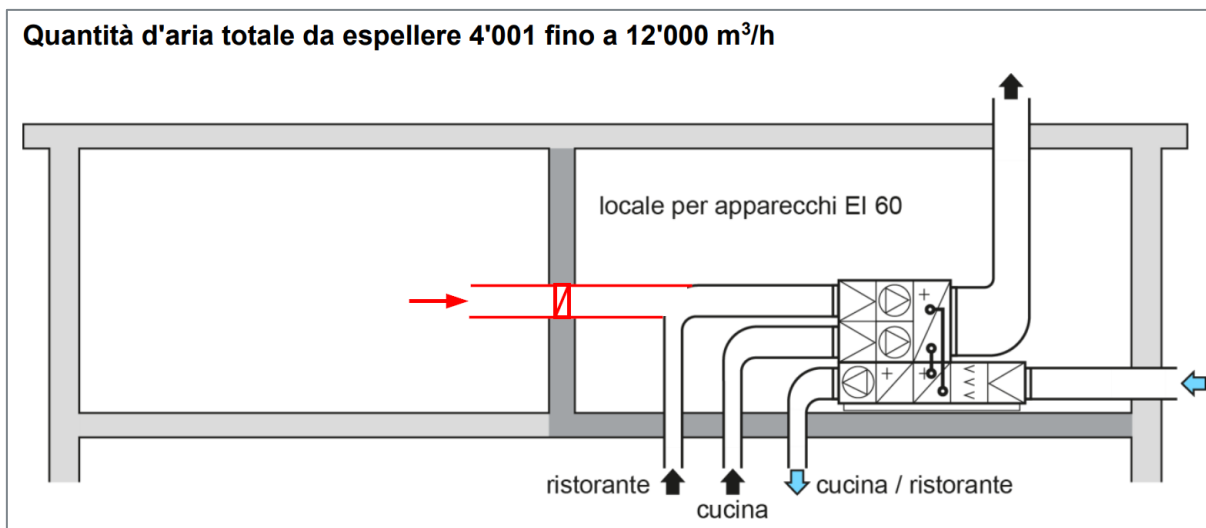

Risposta della CPPA:

Sì, è consentito collegare ulteriori locali/utilizzazioni d'uso allo scarico dell'aria del ristorante, tranne che a quello della cucina. Per decidere se si può rinunciare all'installazione di una serranda tagliafuoco, bisogna fare riferimento alla cifra 3.8.2, comma 2.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica