



## Numero FAQ – 12-006

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizioni: 12-15 Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa

Cifra, Capoverso: [3.4.3](#)

Tema: Utilizzo degli autosili / dei parcheggi

Data della decisione: 06.09.2017

---


#### Domanda:

Sempre più siamo confrontati con il potenziamento degli impianti manuali di autolavaggio negli autosili pubblici, spesso sul parcheggio dei centri commerciali.

I servizi offerti in tali impianti di lavaggio riguardano generalmente solo l'aspetto ottico e la pulizia del veicolo: lavaggio a mano interno / esterno, cura del rivestimento (pelle, lucidatura, protezione antiruggine, ...). Il disegno sottostante mostra un esempio tipico.

Ci poniamo le seguenti domande in relazione alla protezione antincendio:

- 1) Questi impianti di lavaggio devono formare dei compartimenti tagliafuoco verso la parte rimanente dell'autosilo / del parcheggio?
- 2) Questi impianti di lavaggio devono essere collegati direttamente con una via di fuga?

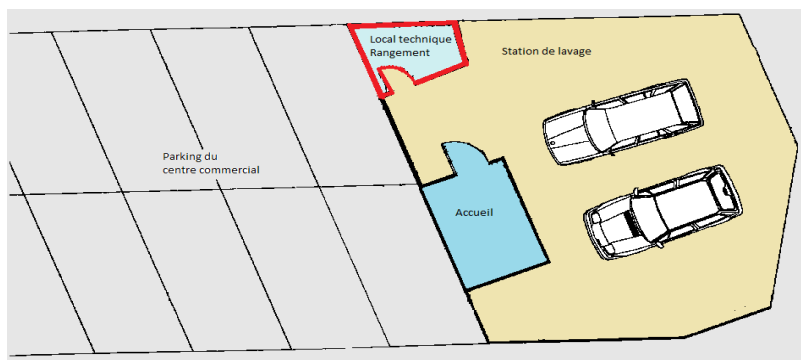

---

#### Risposta della CPPA:

Non è necessario alcun compartimento separato per gli impianti di lavaggio. È necessario un compartimento separato per il deposito, incl. la via di fuga (consultare anche la FAQ 16-005). In particolare sono da osservare le direttive del diritto sul lavoro.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**